




ホテルの給水・給湯にはこれ一台

特
長


- 1 **現場加工不要**
立管チーズへっただけで完成
- 2 **省力化** 立管に1か所支持するだけ
- 3 **施工時間短縮** 配管の分岐作業が不要
- 4 **省スペース化**
2系統分の配管に止水栓・減圧弁が一体化
- 5 **多様な現場に対応**
回転機構付で、止水栓・減圧弁の向きが自在
- 6 **簡単メンテナンス**
減圧弁はカートリッジ式で交換が簡単・確実




1 口分岐
給湯用 **RVD-UH・QJ-1**

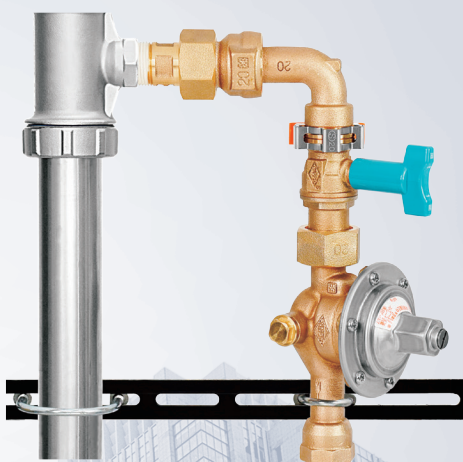

1 口分岐
給水用 **RVD-UW・QJ-1**

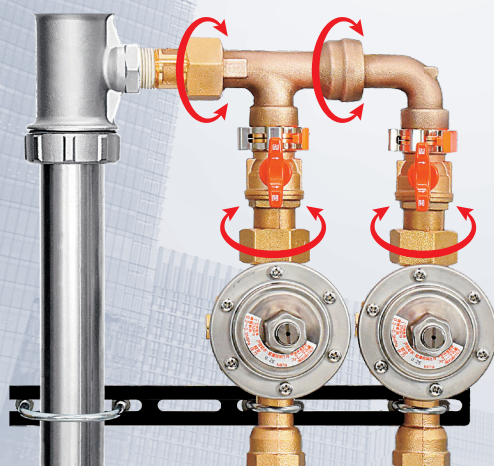

2 口分岐
給湯用 **RVD-UH・QJ-2**

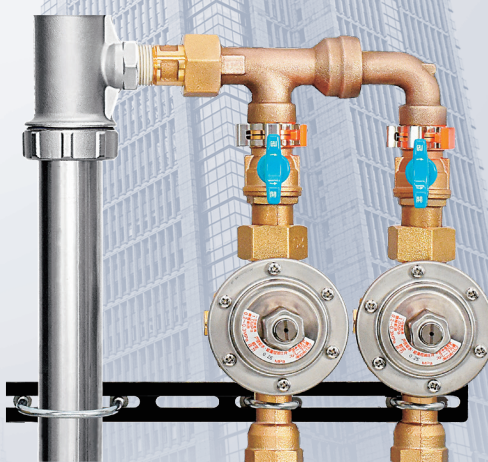

2 口分岐
給水用 **RVD-UW・QJ-2**

戸別減圧弁ユニット 分岐配管ユニット RVD-U・QJ-20

特許出願中




株式
会社

素敵な創造 ～人へ・未来へ


日邦バルブ

構造・寸法

呼び径20 RVD-U・QJ-1

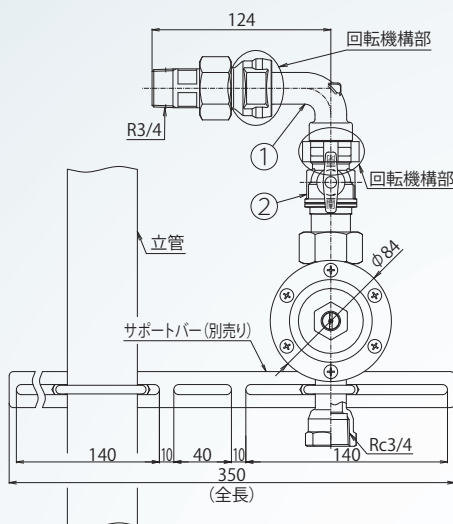

呼び径20 RVD-U・QJ-2

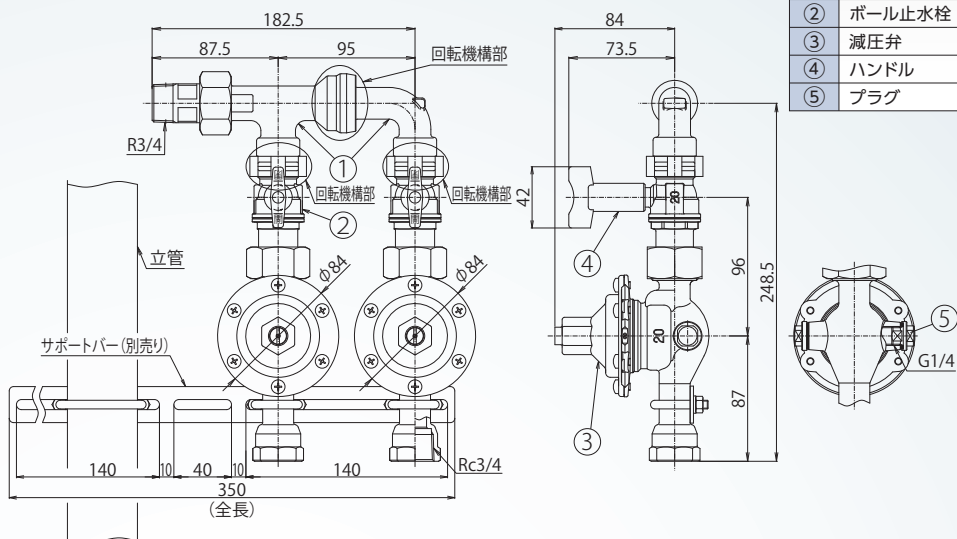

仕様

項目	種類	
用途	給水用 (青ハンドル)	給湯用 (オレンジハンドル)
製品記号	1口分岐	RVD-UW・QJ-1
	2口分岐	RVD-UW・QJ-2
使用温度	5~35℃	
使用圧力	1.0MPa以下	

減圧弁カートリッジ (給水・給湯用兼用)	カートリッジの種類	二次側圧力調整範囲 (MPa)
	RVD用	
	標準	0.2~0.3
	中低圧	0.15~0.25
二次側設定圧力許容差: ±0.02 MPa		
定格流量 (差圧0.1MPa以上): 50L/min		

洗管キャップの取扱いについて


出荷時、本ユニットには減圧弁部に洗管キャップ(ストレーナ付)が取り付けられています。
洗管と水圧検査は、必ず洗管キャップを付けた状態※1で行ってください。
洗管と水圧検査終了時は、必ず洗管キャップを取り外し※2、減圧弁を取り付けてご使用ください。





- ※1 水圧検査は水でおこなってください。
洗管キャップはお湯では使用しないでください。
※2 洗管キャップを取り付けた状態のまま使用すると、減圧されません。
また、長期使用時には漏水する可能性があります。

減圧弁カートリッジの交換について

減圧弁は消耗品です。定期的な交換をおすすめします。
減圧弁カートリッジには、ストレーナが内蔵されており、電球交換と同じ要領で、容易に清掃・交換ができます。

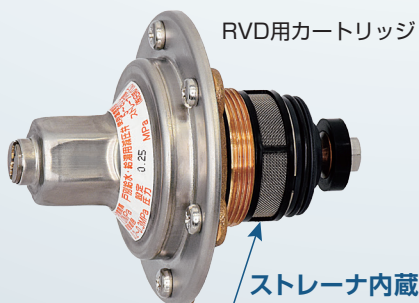

性能

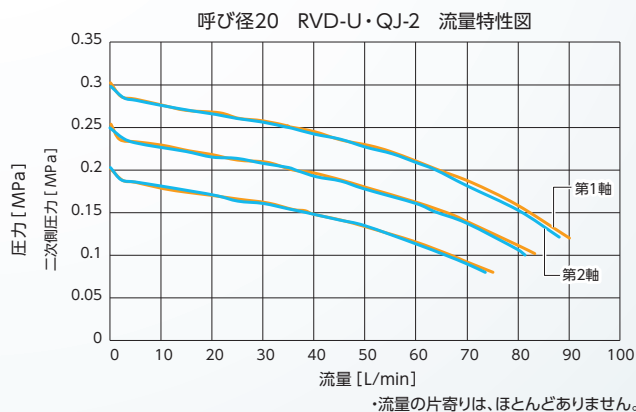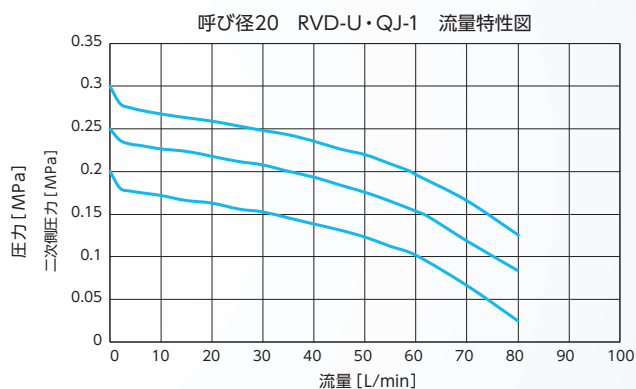

素敵な創造 ~人へ・未来へ

株式会社 日邦バルブ

NIPPO VALVE

本社・松本工場 〒399-8750 松本市笹賀 3046
北海道工場 〒059-1362 苫小牧市柏原 6-120

<https://www.nippov.co.jp/>

お問い合わせ先

東京	TEL.03-5338-2231	松本	TEL.0263-50-5221
札幌	TEL.011-232-0471	名古屋	TEL.052-735-6511
仙台	TEL.022-213-3177	大阪	TEL.06-6210-2563
北関東	TEL.0283-22-7547	広島	TEL.082-232-8117
神奈川	TEL.042-741-7121	福岡	TEL.092-472-5128

ISO 9001・14001 認証取得

このカタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。
また、許容差のない数値は標準値を示します。呼び寸法・呼び径と実寸法は同一ではありません。