図面改正
検査箇所 ◇

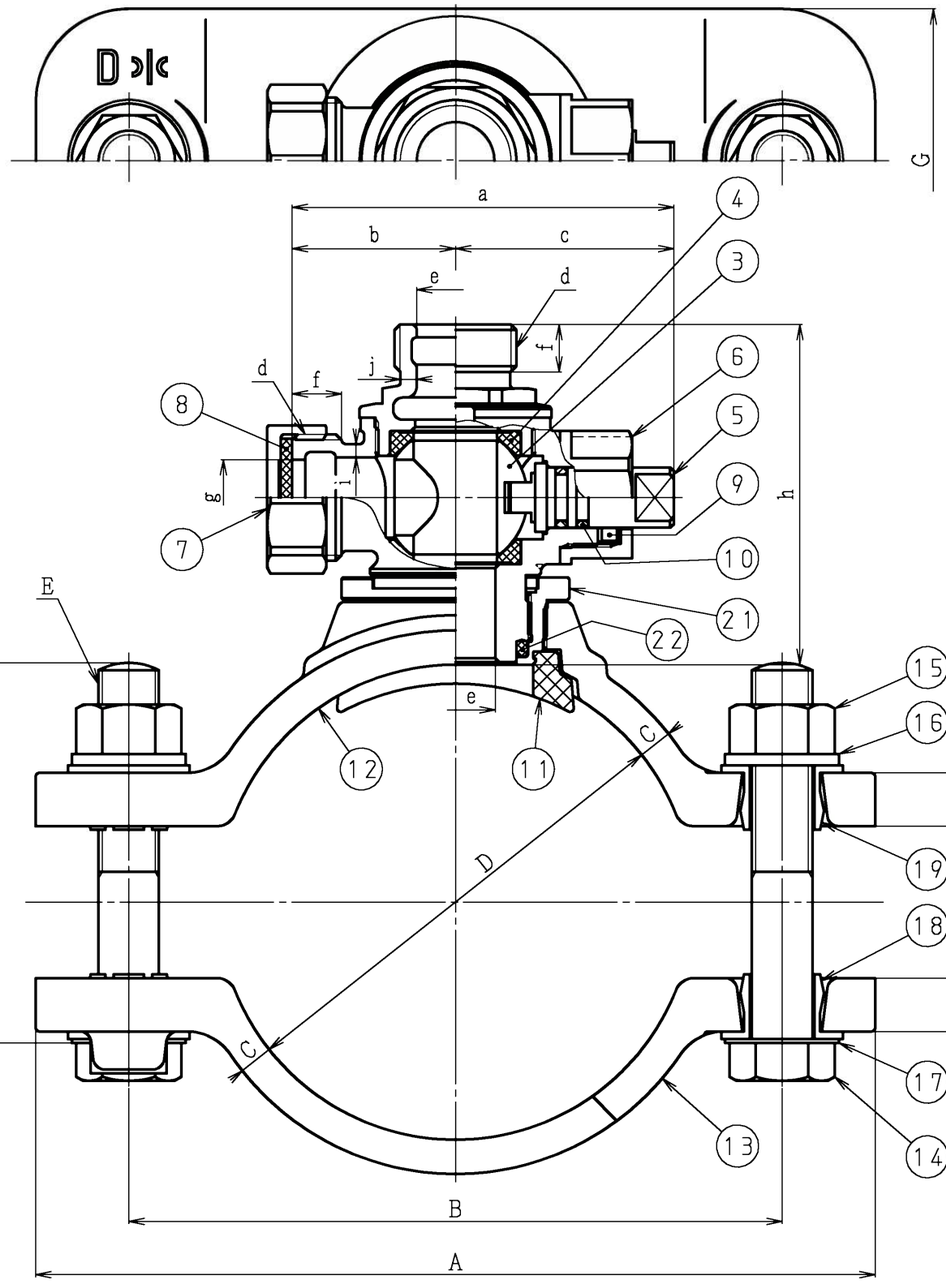

DIP 50・75の形状

記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
23	ロックピン	SWP-B	1			※穿孔、配管後取り外し
22	Oリング	NBR	1			
21	ブッシュ	鉛レス青銅合金	1			
20	回り止めピン	SUS304	1			20・25mmに使用
19	絶縁体B	PC	2			ポリカーボネイト
18	絶縁体A	PC	2			ポリカーボネイト
17	回り止め座金	SUS304	2			
16	平座金	SUS304	2			
15	六角ナット	SUS304	2			モリブデンコーティング
14	六角ボルト	SUS304	2			
13	サドルバンド	FCD450	1			エポキシ樹脂粉体塗装
12	サドル本体	FCD450	1			エポキシ樹脂粉体塗装
11	サドルパッキン	NBR	1			1A・70
10	Oリング	NBR	2			1種A
9	止めピン	SUS304	1			
8	キャップパッキン	NBR	1			1A・70
7	キャップ	CAC911	1			
6	保護ナット	CAC911	1			
5	スピンドル	鉛レス青銅合金	1			
4	ボールシート	PTFE	2			(四フッ化エチレン)
3	ボール弁体	鉛レス青銅合金	1			
2	ボール押え	CAC911	1			
1	ボールケース	CAC911	1			

サドル機構の寸法表

配水管径＼記号		A	B	C	D	E	F	G	H	I	θ
DIP	50	188	(73)	8.5	69	M16	65	82	12	17	17°
	75	189	(68)	8.5	98	M16	90	80	12	40	10°
	100	217	168	9	125	M16	100	80	14	40	—
	150	256	205	9	179	M16	140	80	15	80	—
	200	327	266	11	233	M20	170	100	18	100	—
	250	381	320	12	287	M20	200	100	18	134	—
	300	437	376	12.5	341	M20	200	100	18	134	—
	350	497	436	13	394	M20	200	100	18	134	—

注記

1. G1 山11　外径 33.249　谷径 30.291
2. G1 1/4 山11　外径 41.910　谷径 38.952

止水機構の寸法表

取出口径＼記号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
20	100.5	43	57.5	G1	21	13	20	89.5	3.5	4.5
25	110.5	49	61.5	G1 1/4	26	15	25	101	4	6

承認	技術部 '21.1.28 中田	検図	技術部 開発一課 '21.1.28 竹田	20・25 JWWA B 117	製品記号	尺度
				耐震型サドル付分水栓RX-DIP	30479	NONE
検図	技術部 開発一課 '21.1.28 渡辺	製図	山下	組立図及び主要寸法表	図番	
					k01-479, ｙ30	
日付	2020.1.28			NIPPO 株式会社 日邦バルブ		