

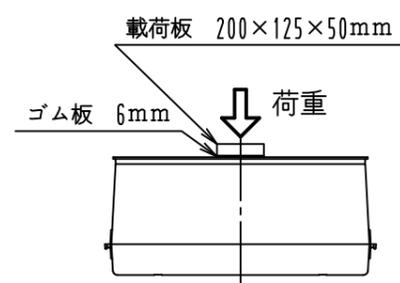
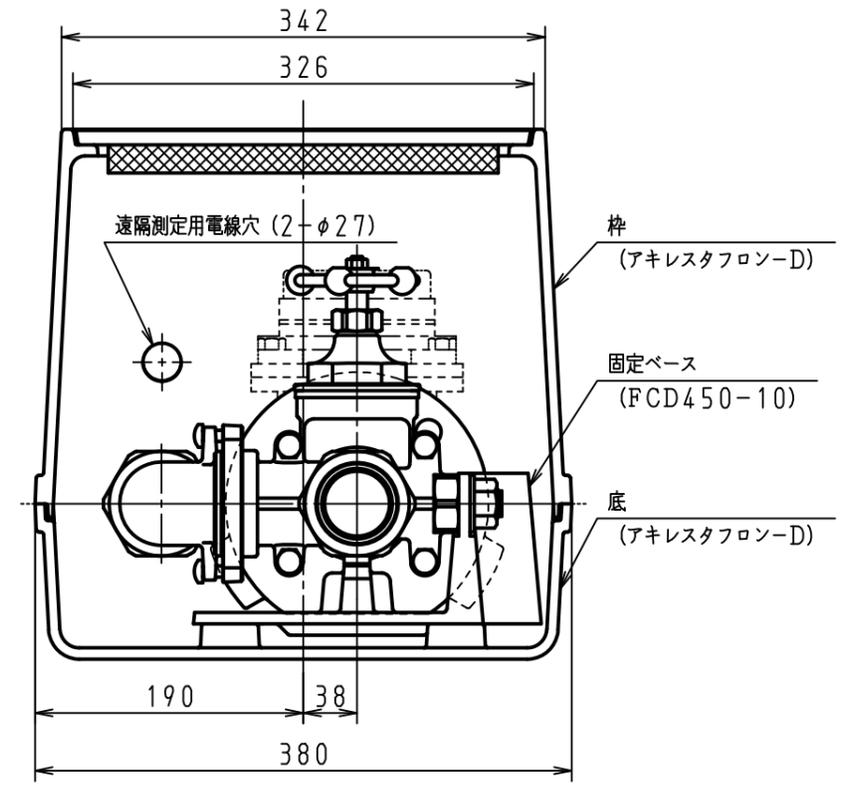
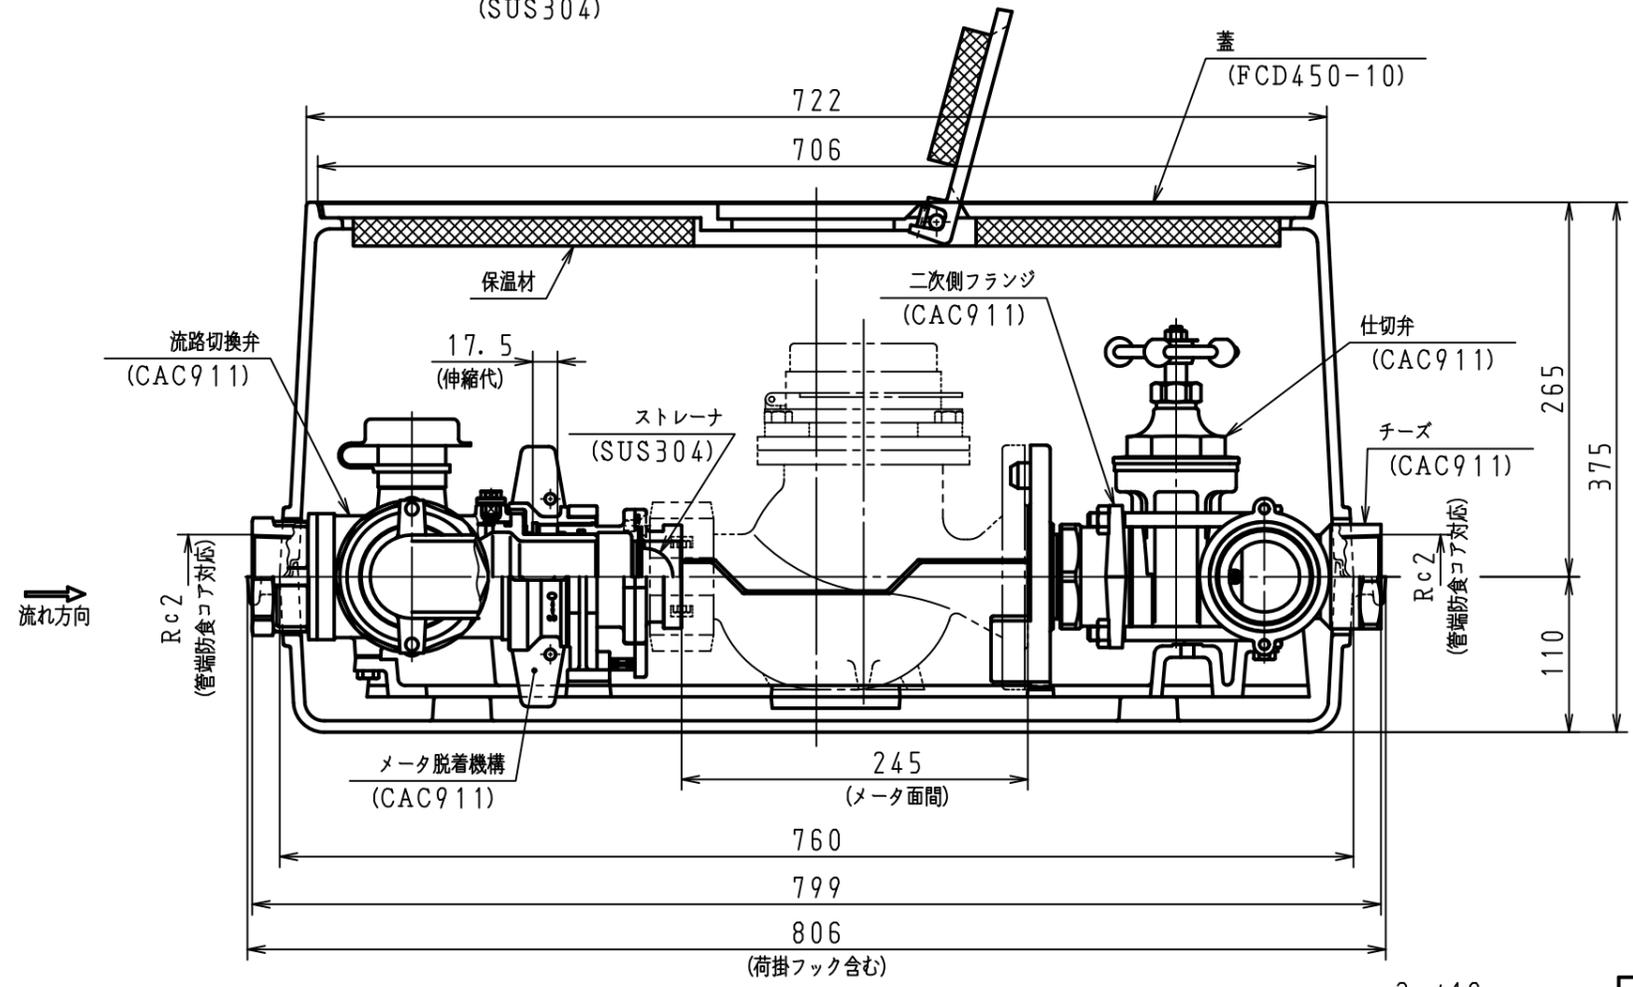


注記
1. 樹脂製のBOXに固定ベースにてユニットを固定する。

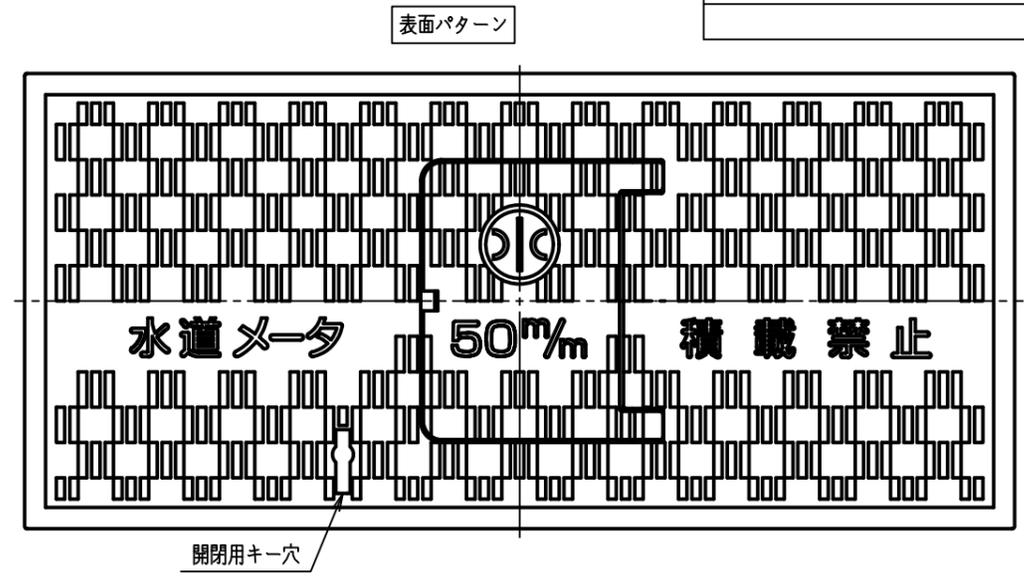

耐荷重性能

基準値	結果
11.8kN荷重後の残留たわみ量2mm以内	0.3mm
16.6kN荷重時のたわみ量15mm未満	10.6mm
30kN荷重時に破壊及び異常無し	異常無し

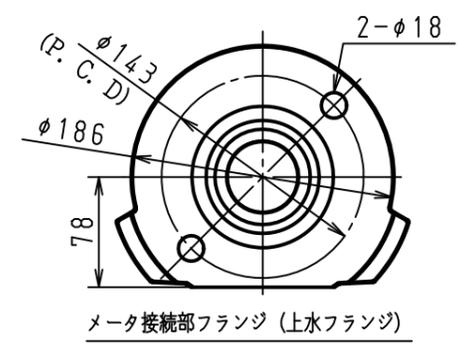

記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
承認	技術本部 04.4.1 河西	検 図 村山	50		(都水)	製品記号 80376 尺度 none
検 図		製 図 福島	メータバイパスユニット (MBU-S)		組立図	図 番 k01-448, y80
日付	'03.12.2		株式会社 日邦バルブ			